科学公正专业高效

CMA
252712057008
有效期至：2031年10月09日

副本

检 验 报 告

NO:CYJC-2026-水1-0467

项目名称：陕西水务发展集团南郑区供水有限公司水质检测(末梢水)

委托单位：陕西水务发展集团南郑区供水有限公司

被测单位：陕西水务发展集团南郑区供水有限公司

检测类别：委托检测

陕西创源荣诚检测技术有限公司
检验检测专用章
6107020156896

陕西创源荣诚检测技术有限公司

Shaanxi Chuangyuan Rongcheng Testing Technology Company Limited

科学公正专业高效

声明事项

1、检验结论栏无“检验检测专用章”、报告无骑缝章无效。部分复制或复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。

2、报告无编制、主检、审核、批准签字无效。报告涂改无效。

3、本报告及本机构名称未经同意，不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。

4、本机构对检验数据、结果的准确性负责，委托方对所提供的样品及其相关信息的真实性负责。

5、未经委托方许可，不向第三方泄露委托方商业机密、技术机密。

6、委托送样检验的结论仅对所检样品有效，不代表样品所属批次产品的质量。

7、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起 10 日内向本机构提出，逾期视为无异议。

8、本报告仅提供给委托方，本机构不承担其他方应用本报告所产生的责任。

机构地址：陕西省汉中市经济开发区铺镇莲花村九组锦祥停车场
2---3 层楼

联系电话：0916-2575758

邮政编码：723000

科学 公正 专业 高效

陕西创源荣诚检测技术有限公司

检验报告

NO:CYJC-2026-水1-0467　　第1页 共5页

项目名称	陕西水务发展集团南郑区供水有限公司水质检测（末梢水）		
委托单位	陕西水务发展集团南郑区供水有限公司		
项目地址	陕西省汉中市南郑区	样品来源	采样
样品类型	生活饮用水	采样人员/现场监测人员	赵煜博、许春茂
采样日期	2026年10月08日	分析日期	2026年10月08日~2026年10月10日
包装情况	聚乙烯瓶、玻璃瓶、无菌袋	样品数量	6份
样品性状	无色、透明、无异味无浮油液体	采样点位	公主花园1号小区、河坎镇卫生院、南郑区城关第一中学、南郑中学、南郑党校、南郑区梁山镇人民政府
采样依据	《生活饮用水标准检验方法第2部分：水样的采集与保存》GB/T 5750.2-2023		
质量控制依据	《生活饮用水标准检验方法第3部分：水样分析质量控制》GB/T 5750.3-2023		
结论	经检测：该水样所检项目符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022。 签发日期：2026年10月16日 （检验检测专用章/公章）		
备注	1、采集6份样品； 2、每份样品包括1000mL聚乙烯瓶2瓶，500mL玻璃瓶1瓶，500mL无菌袋1袋。		

编制：杨玉莹　　主检：高腾　　审核：　　批准：

科学公正 专业高效

陕西创源荣诚检测技术有限公司

检验报告

NO:CYJC-2026-水1-0467

表1检验结果一览表

现场测定结果

序号	检测指标	单位	限值	检测结果		单项判定
				261008-H01-0006 公主花园1号小区	261008-H01-0005 大河坎镇卫生院	
1	pH	/	不小于6.5，且不大于8.5	7.42	7.17	合格
2	游离氯	mg/L	≥0.05（余量）	0.19	0.16	合格

实验室检测结果

序号	检测指标	单位	限值	检测结果		单项判定
				261008-H01-0006 公主花园1号小区	261008-H01-0005 大河坎镇卫生院	
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出	未检出	合格
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出	未检出	合格
3	菌落总数	CFU/mL	100	48	27	合格
4	色度	度	15	<5	<5	合格
5	浑浊度	NTU	1	<1	<1	合格
6	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	/	无	无	无	合格
8	高锰酸盐指数（以O_2计）	mg/L	3	0.32	0.39	合格

陕西创源荣诚检测技术有限公司

检验报告

NO:CYJC-2026-水1-0467

表1(续)检验结果一览表

现场测定结果

序号	检测指标	单位	限值	检测结果		单项判定
				261008-H01-0003 南郑区城关第一中学	261008-H01-0002 南郑中学	
1	pH	/	不小于6.5，且不大于8.5	7.26	7.19	合格
2	游离氯	mg/L	≥0.05 (余量)	0.21	0.23	合格

实验室检测结果

序号	检测指标	单位	限值	检测结果		单项判定
				261008-H01-0003 南郑区城关第一中学	261008-H01-0002 南郑中学	
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出	未检出	合格
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出	未检出	合格
3	菌落总数	CFU/mL	100	40	40	合格
4	色度	度	15	<5	<5	合格
5	浑浊度	NTU	1	<1	<1	合格
6	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	/	无	无	无	合格
8	高锰酸盐指数 (O_2计)	mg/L	3	0.32	0.30	合格

科学公正 专业高效

陕西创源荣诚检测技术有限公司

检验报告

表1(续)检验结果一览表

现场测定结果

序号	检测指标	单位	限值	检测结果		单项判定
				261008-H01-0004 南郑党校	261008-H01-0007 南郑区梁山镇人民政府	
1	pH	/	不小于6.5，且不大于8.5	7.41	7.32	合格
2	游离氯	mg/L	≥0.05 (余量)	0.27	0.17	合格

实验室检测结果

序号	检测指标	单位	限值	检测结果		单项判定
				261008-H01-0004 南郑党校	261008-H01-0007 南郑区梁山镇人民政府	
1	总大肠菌群	CFU/100mL	不应检出	未检出	未检出	合格
2	大肠埃希氏菌	CFU/100mL	不应检出	未检出	未检出	合格
3	菌落总数	CFU/mL	100	16	26	合格
4	色度	度	15	<5	<5	合格
5	浑浊度	NTU	1	<1	<1	合格
6	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	无异臭、异味	合格
7	肉眼可见物	/	无	无	无	合格
8	高锰酸盐指数(以O_2计)	mg/L	3	0.36	0.28	合格

科学公正 专业高效

陕西创源荣诚检测技术有限公司
检验报告

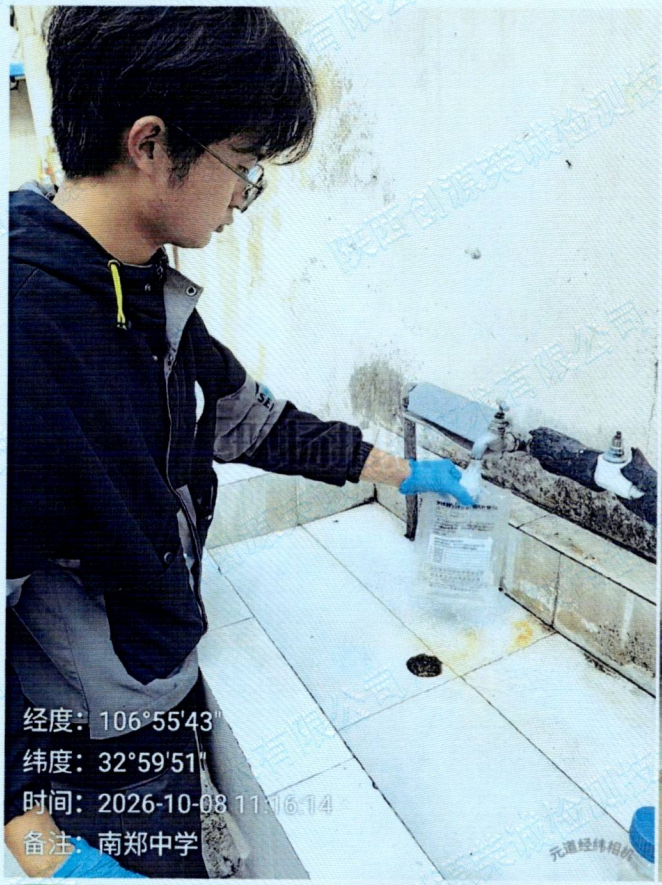
NO:CYJC-2026-水1-0467


表2检验方法/依据

序号	检测指标	检测方法/依据	仪器型号/名称/编号/有效期	最低检测质量浓度	分析人员
1	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法第12部分：微生物指标(5.2滤膜法) GB/T 5750.12-2023	MFS-3A-250-K多联过滤系统/CYJC-112 SPX-150生化培养箱/CYJC-038(2027.06.07) BXM-60BE立式压力蒸汽灭菌器/CYJC-090	/	高倩
2	大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法第12部分：微生物指标(7.2滤膜法) GB/T 5750.12-2023		/	
3	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第12部分：微生物指标(4.1菌落总数 平皿计数法)GB/T 5750.12-2023	SPX-150生化培养箱/CYJC-038(2027.06.07) BXM-60BE立式压力蒸汽灭菌器/CYJC-090	/	
4	色度	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标(4.1铂-钴标准比色GB/T5750.4-2023	比色管(2028.06.17)	5度	徐静田
5	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标(5.2目视比浊法-福尔马肼标准)GB/T5750.4-2023		1NTU	
6	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标(6.1嗅气和尝味法)GB/T5750.4-2023	锥形瓶	/	
7	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标(7.1直接观察法)GB/T5750.4-2023		/	
8	pH	生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标(8.1玻璃电极法)GB/T5750.4-2023	PHBJ-260型便携式pH计 CYJC-035(2027.06.09)	0.01	赵煜博 许春茂
9	游离氯	生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标(4.3现场N,N-二乙基对苯二胺法)GB/T 5750.11-2023	DGB-402A便携式余氯/总氯测定仪/CYJC034 (2027.06.09)	0.02mg/L	
10	高锰酸盐指数(以O_2计)	生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标(4.1酸性高锰酸钾滴定法)GB/T 5750.7-2023	滴定管/CYJC-095 (2028.06.17) HWS-28电热恒温水浴锅/CYJC-061(2027.06.29)	0.05mg/L	徐静田
备注	检测设备均为本公司自有设备				


以下空白

附图：


经度：106°55'43"
纬度：32°59'51"
时间：2026-10-08 11:16:14
备注：南郑中学

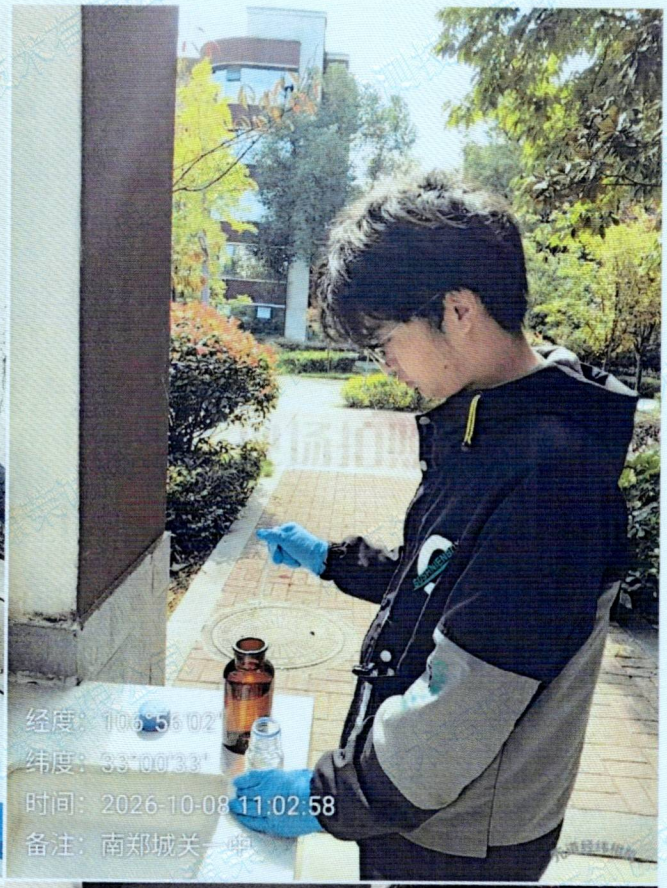

时间：2026-10-08 11:02:58

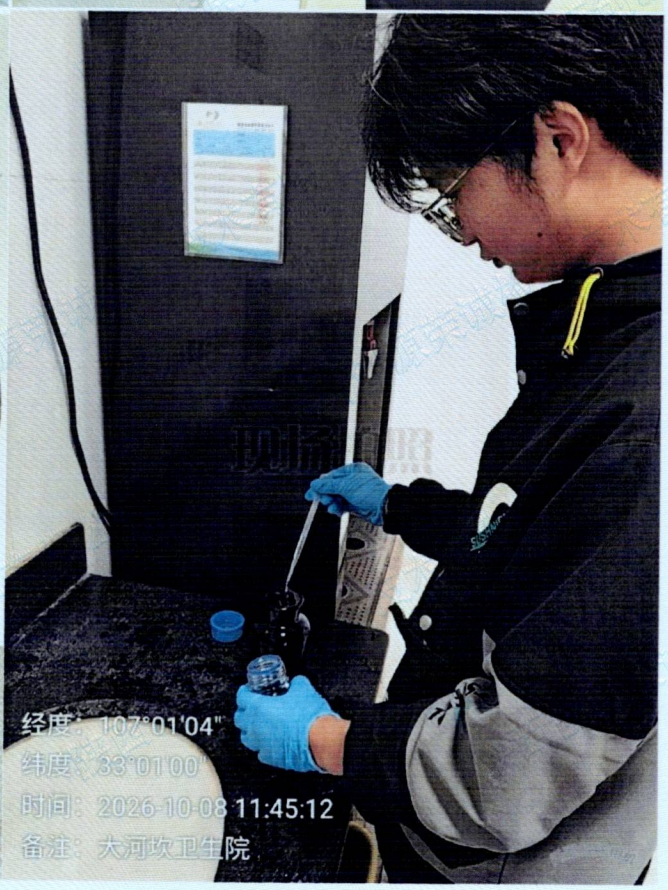


经度：107°01'04"
时间：2026-10-08 11:45:12
备注：大河坎卫生院

公正 专业 高效

附图：

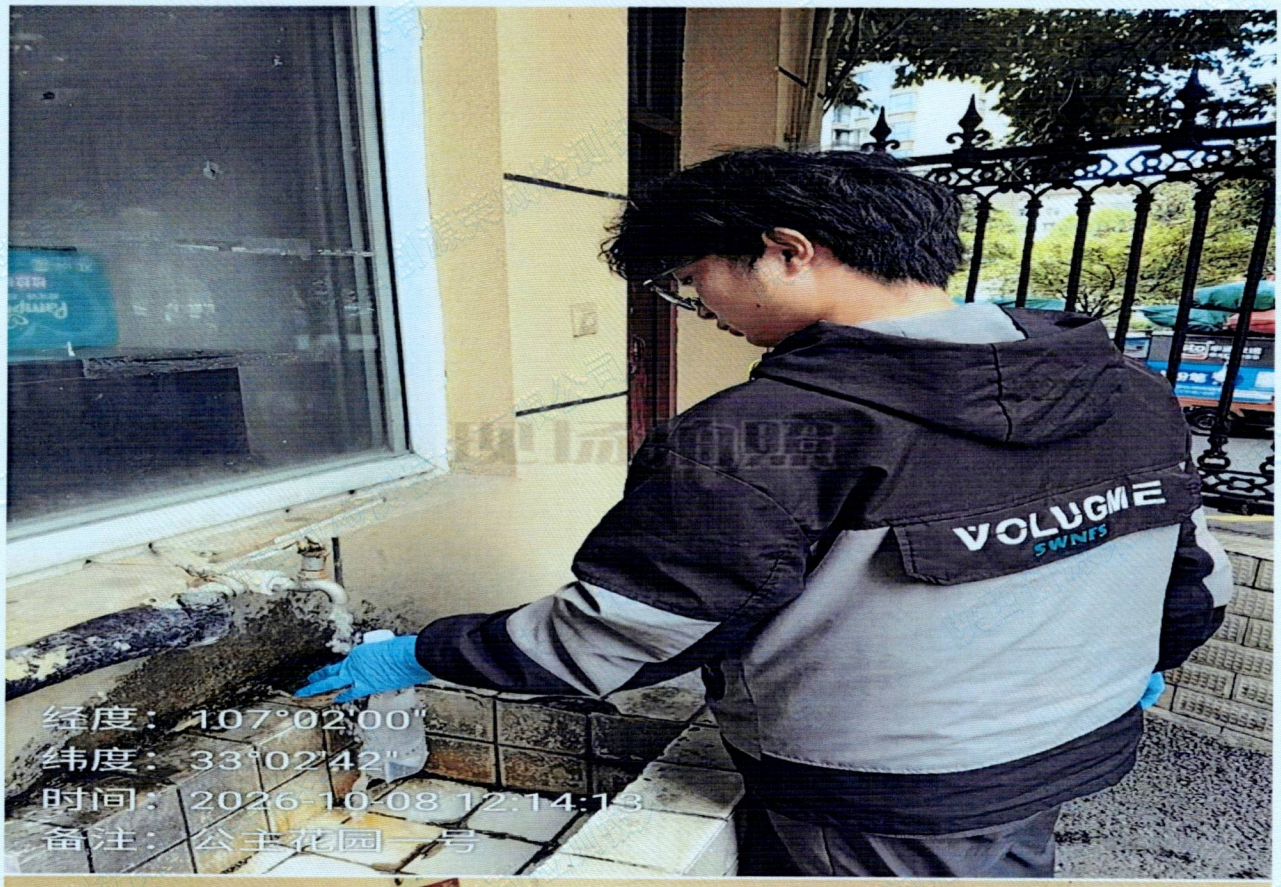
VOLUME
经度： 107°02'00"
纬度： 33°02'42"
时间： 2026-10-08 12:14:13
备注： 公主花园一号


请节约用水
经度： 106°59'03"
纬度： 33°03'29"
时间： 2026-10-08 10:22:02
备注： 凉山人民政府